


# Schemat montażowy

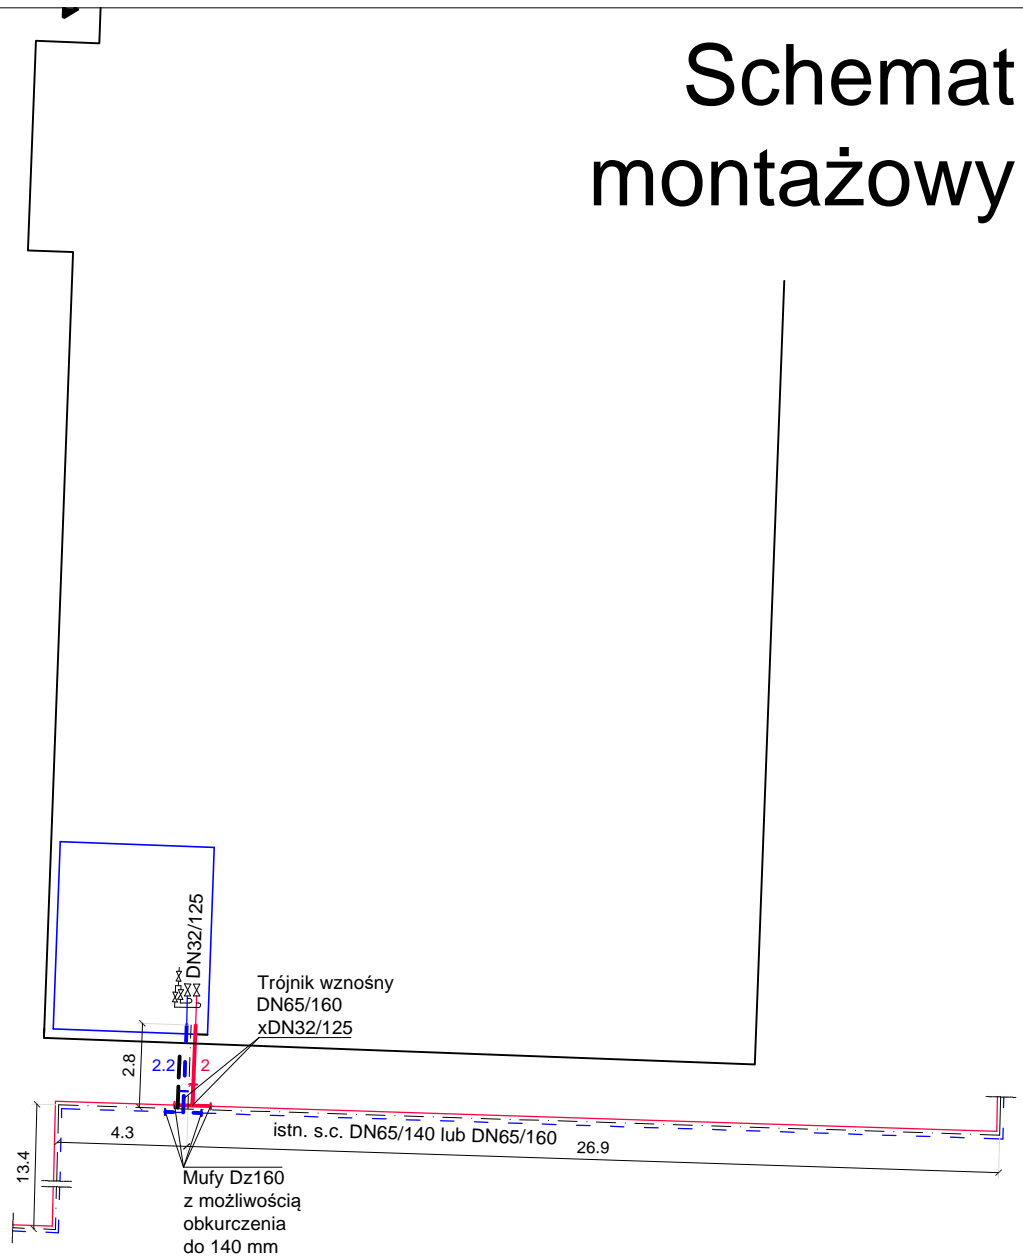

- Uwagi:
1. Cięcie rur preizolowanych wykonywać po wytyczeniu trasy w terenie.
  2. Rozmieszczenie poduszek zaznaczono tylko dla jednego rurociągu, po zewnętrznej stronie załamania trasy. Poduszki ułożyć jednakowo dla obu rurociągów po obu stronach rury.

Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych:

- grubość 40 mm, długość 1 m  
 == grubość 80 mm, długość 2 m

## Legenda

- == — Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych
- — Rury preizolowane zasilenie i powrót
- 6 Długość sztang
- Mufa

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska		
ZADANIE	Budowa przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku domu studenta PSW przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, ul. Sidorska (obr. 3) dz. nr 2044/47		
NAZWA RYSUNKU	Schemat montażowy	Data	02.2021
OPRACOWAŁ	mgr. inż. Szymon Komorowski	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Monika Czopińska upr. nr LUB/0054/PWBS/19	Podpis	
SKALA	1:250	Nr rys.	2